

询比价函

各报价单位：

因中国电建集团河南电力器材有限公司国网二批陕西 330KV 工程项目需要，我司拟采用询比价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于 2022 年 08 月 13 日 11 时 30 分前将报价文件提交至中国电建集团河南电力器材有限公司 合同履行部赵龙飞 15565901900 处。

一、拟采购货物一览表

编号：PJ-20220803-00030

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	数量	单位
1	橡胶瓦片	300-并用胶 2#(按图加工)	6000	个
2	橡胶瓦片	400-并用胶 2#(按图加工)	80000	个
3	橡胶柱	Φ23(按图加工)	100000	个
4	橡胶瓦片	FXJZ-1*120	500	个

二、采购要求

1、本次询比价为整体采购，响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，总价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：2022 年 08 月 20 日

3、交货地点：漯河市解放路 885 号

4、质量标准或要求：按图纸要求进行生产


5、付款方式：电汇、承兑、电建融信等。

6、响应文件须提交报价表，其它要求根据具体采购项目由采购人决定，响应文件份数正本一份。

7、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

8、其他（图纸）

图号	
1. 图	

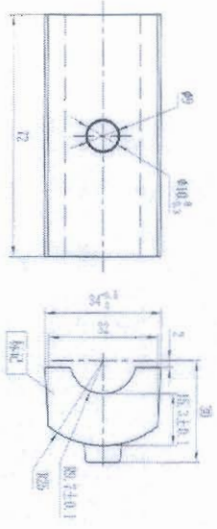


生产图
纸
编号

技术要求:
1. 未注圆角R3;
2. 加工标记: 20°;
3. 材料牌号: 45(GB 70°)

材料		中国电建集团 河南电力器材有限公司	
井田2022		300#瓷珠	
图号	042201	图号	
设计	李五一	审核	
校对	陈晨	日期	2020.06.05
审核		共5张	第4张
比例	1:1	IRI900025 3	

-10-750KVA 标准化图纸

编制	
审核	
工段	




生产图章
编号

技术要求:
1. 未注圆角R3;
2. 橡胶硬度: 邵氏85°-90°

材料			中国电建集团		
并用胶AD1#			河南电力器材有限公司		
设计	审核	日期	图号	比例	图名
设计	审核	日期	0.025kg	1:2	HN1909034-8
共11张			第9张		
EJ24-65-100			EJ24-65-100		
EJ24-65-100			EJ24-65-100		

其余

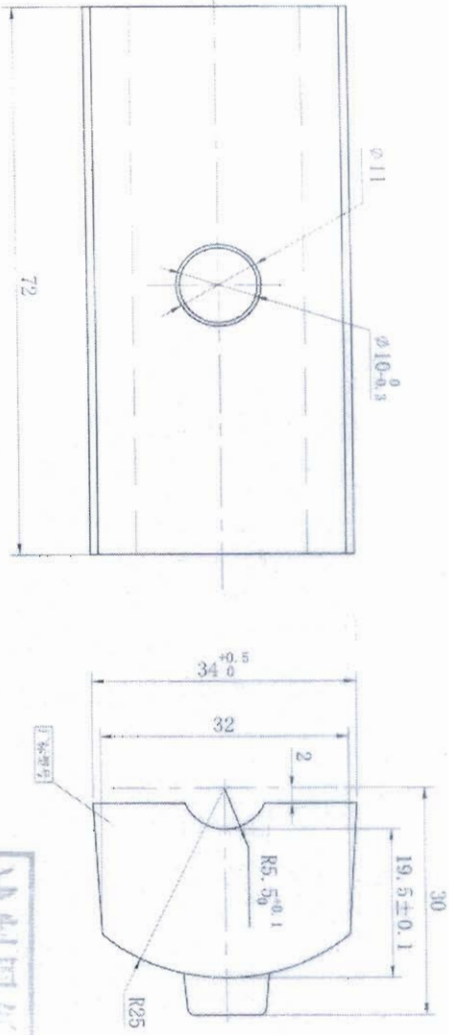


- 技术要求
1. 本产品一般按技术条件DL/T1098-2016标准的相关规定；
 2. 未注圆角为R1-R2；
 3. 橡胶硬度：邵氏67°-73°；
 4. 使用温度-10~90℃时，满足有效的阻湿性能；
 5. 对臭氧、紫外线辐射及其他在整个温度变化范围内的天气污染，应有足够的抗御能力；
 6. 打上厂标符号。

试制图纸
有效期

材料		中国电建集团	
材料号	并用胶#	河南电力器材有限公司	120橡胶型
规格	重量	比例	IN22060219-1
数量	0.652kg	1:1	
共3页	第2页		

-110-750kV- ³ 标准化图纸	
编码	
工段	

其余

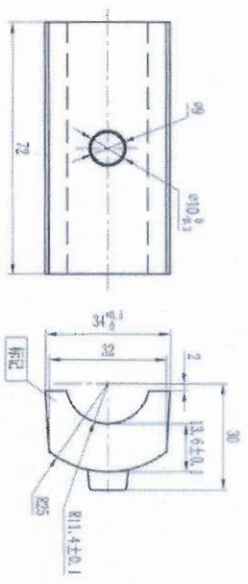

生产图章

- 技术要求
1. 未注圆角为R2;
 2. 打上标记“40°”;
 3. 检验规范: 国标GB“70”。

材料		中国电建集团	
井用胶AR2#		河南电力器材有限公司	
附段标记		40°圆收单	
设计	审核	质量	比例
校对	批准	0.042kg	1:1
日期	日期	共1张	第10张
IDB19060031-9			

三、报价表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	数量	单位	单价	合计	备注
1	橡胶瓦片	300-并用胶 2#(按图加工)	6000	个			
2	橡胶瓦片	400-并用胶 2#(按图加工)	80000	个			
3	橡胶柱	Φ23(按图加工)	100000	个			
4	橡胶瓦片	FXJZ-1*120(按图加工)	500	个			
总计							

报价有效期:

四、联系方式

招 标 人： 中国电建集团河南电力器材有限公司

地 址： 河南省漯河市解放路 885 号

邮 编： 462300

联 系 人： 赵龙飞

电 话： 15565901900

电子邮箱： 1003525447@qq.com

中国电建集团河南电力器材有限公司
(电子签章)

